
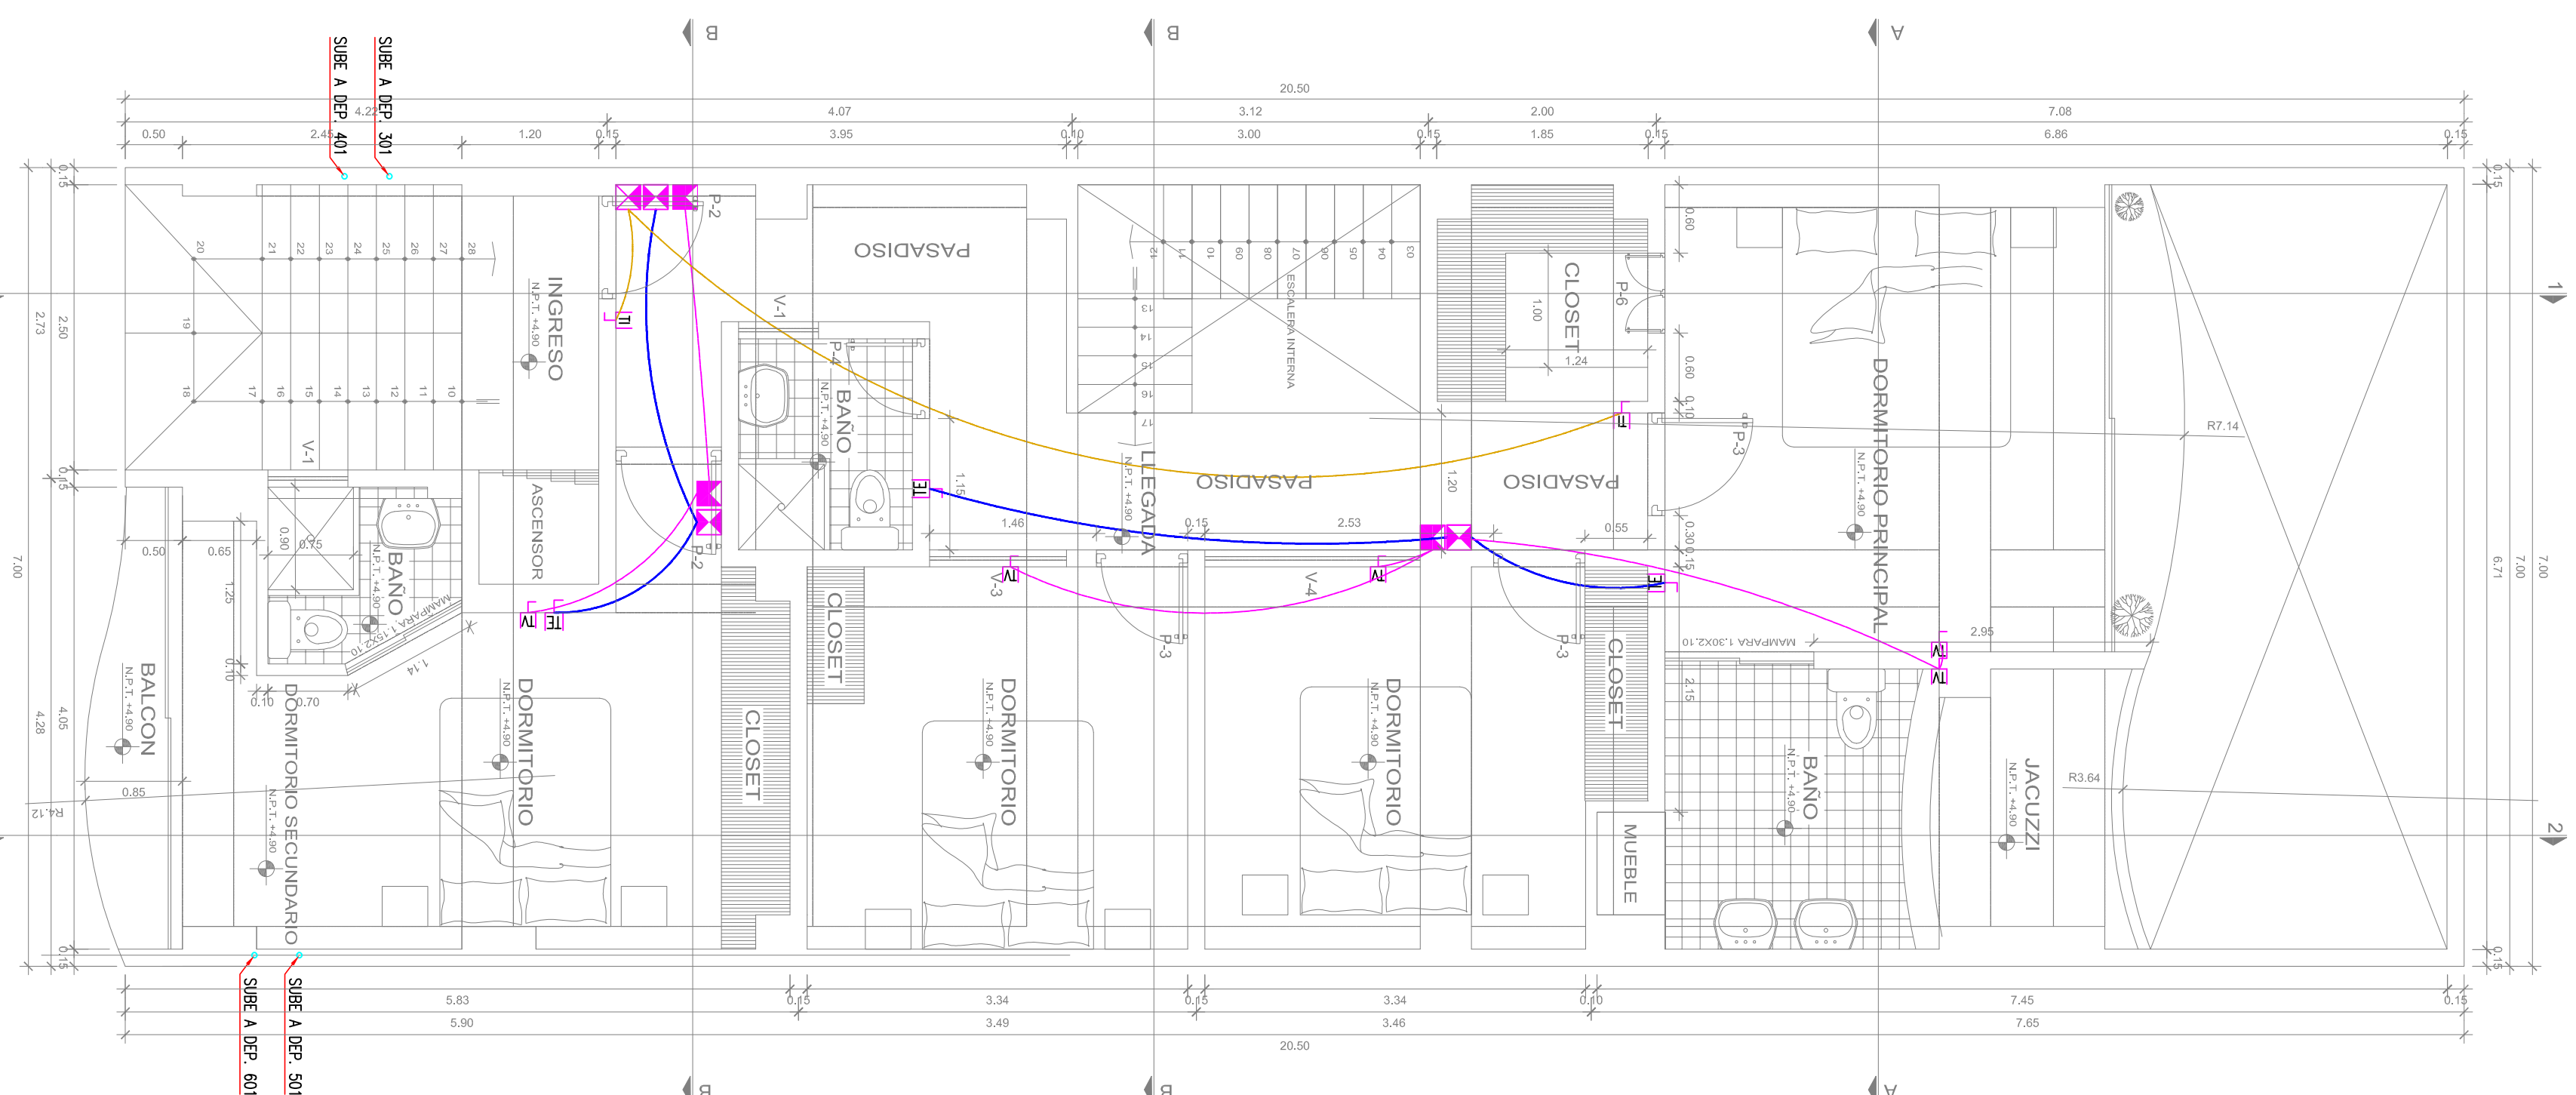
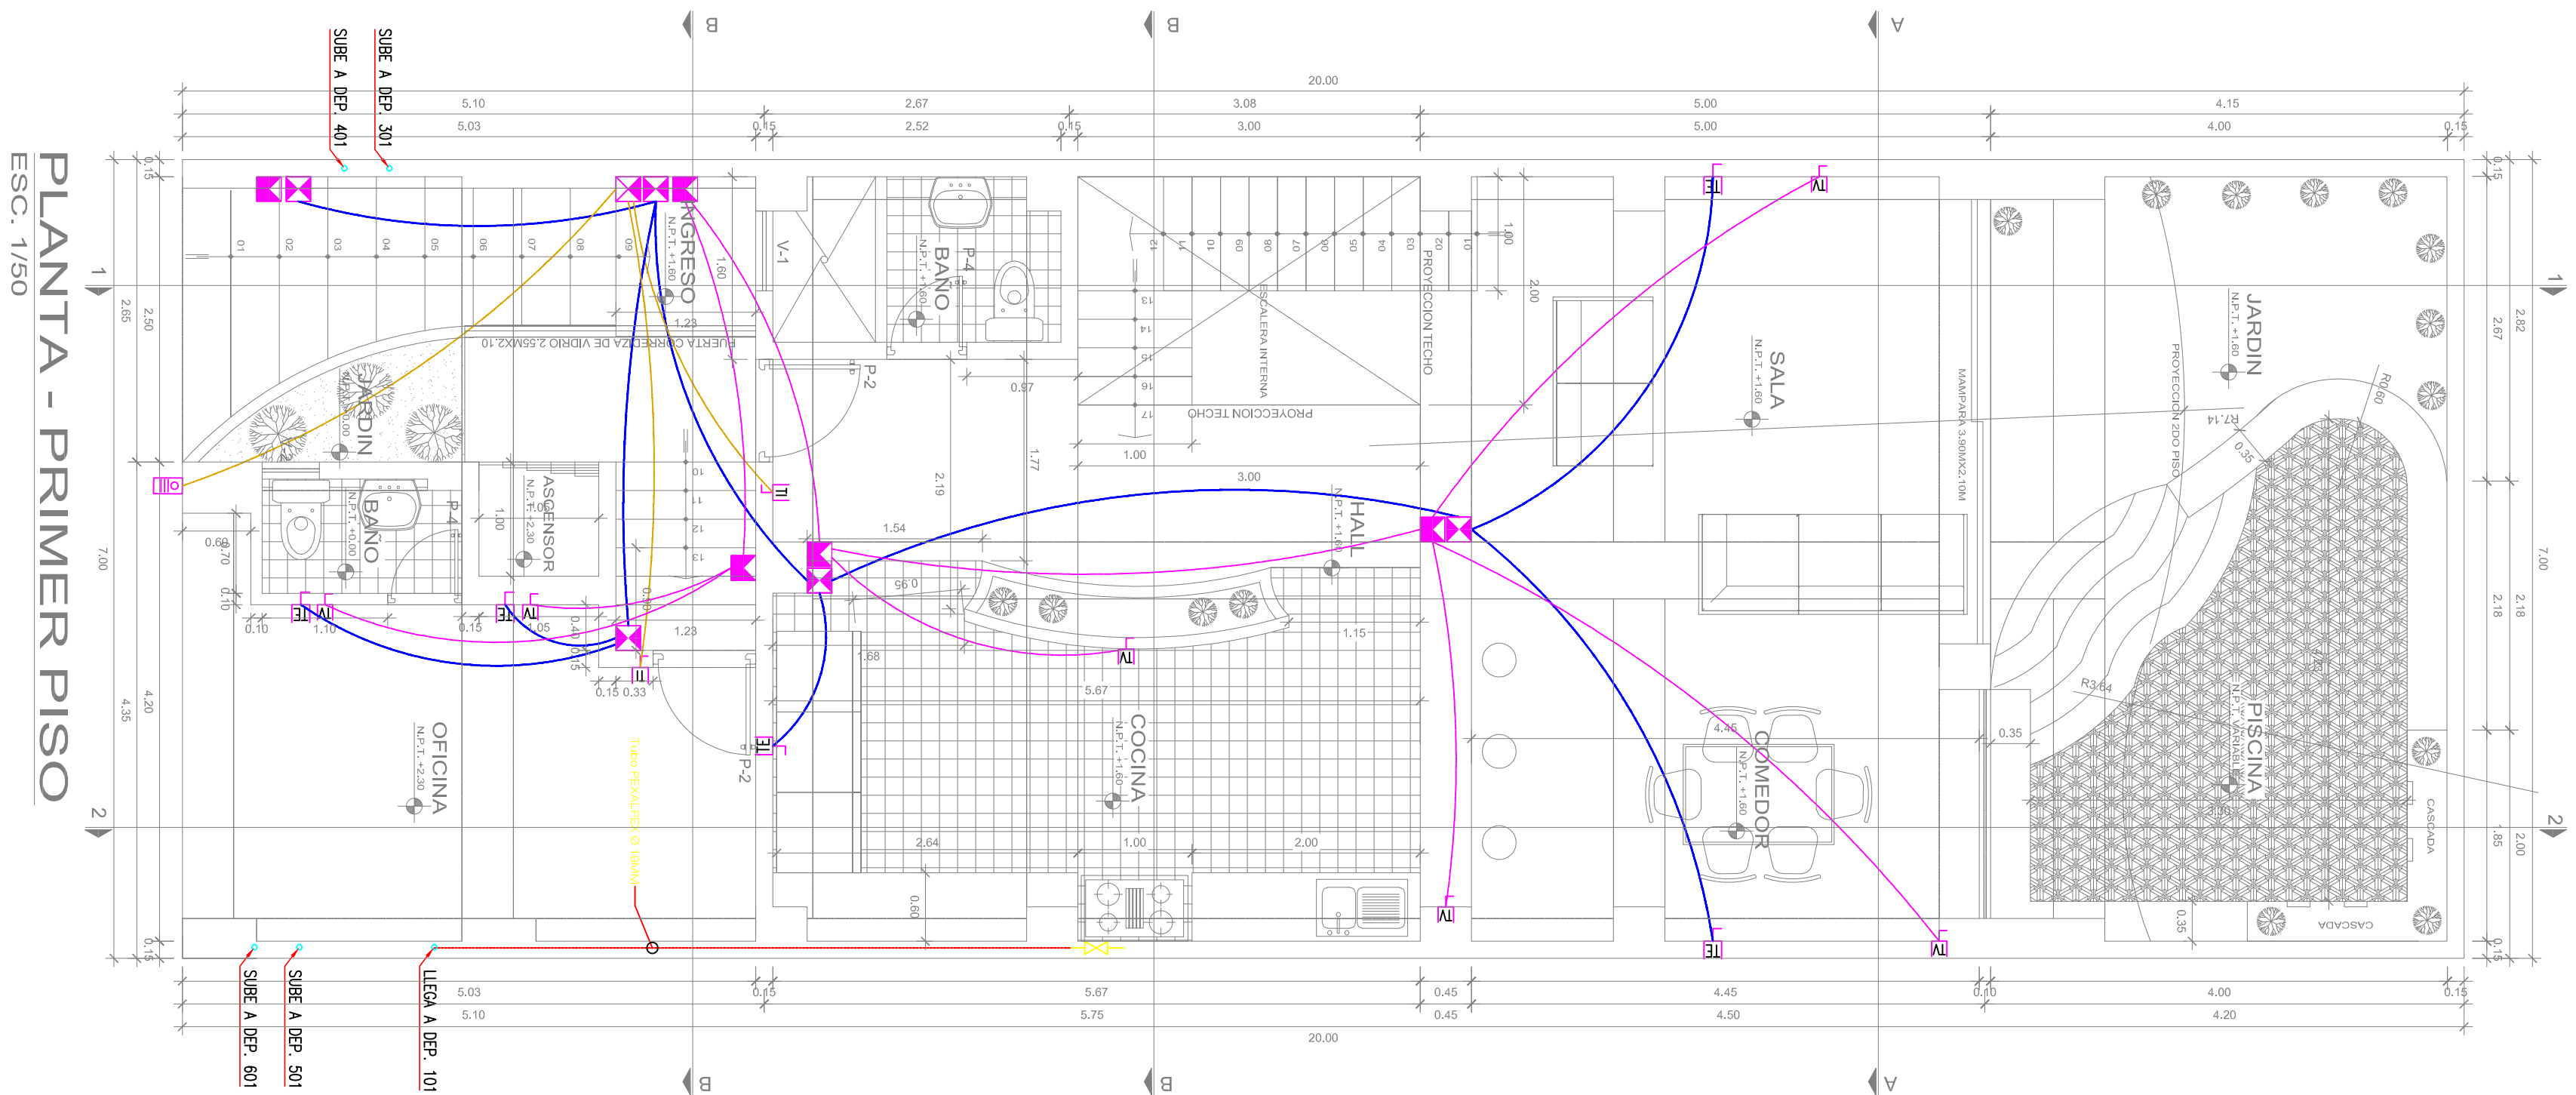


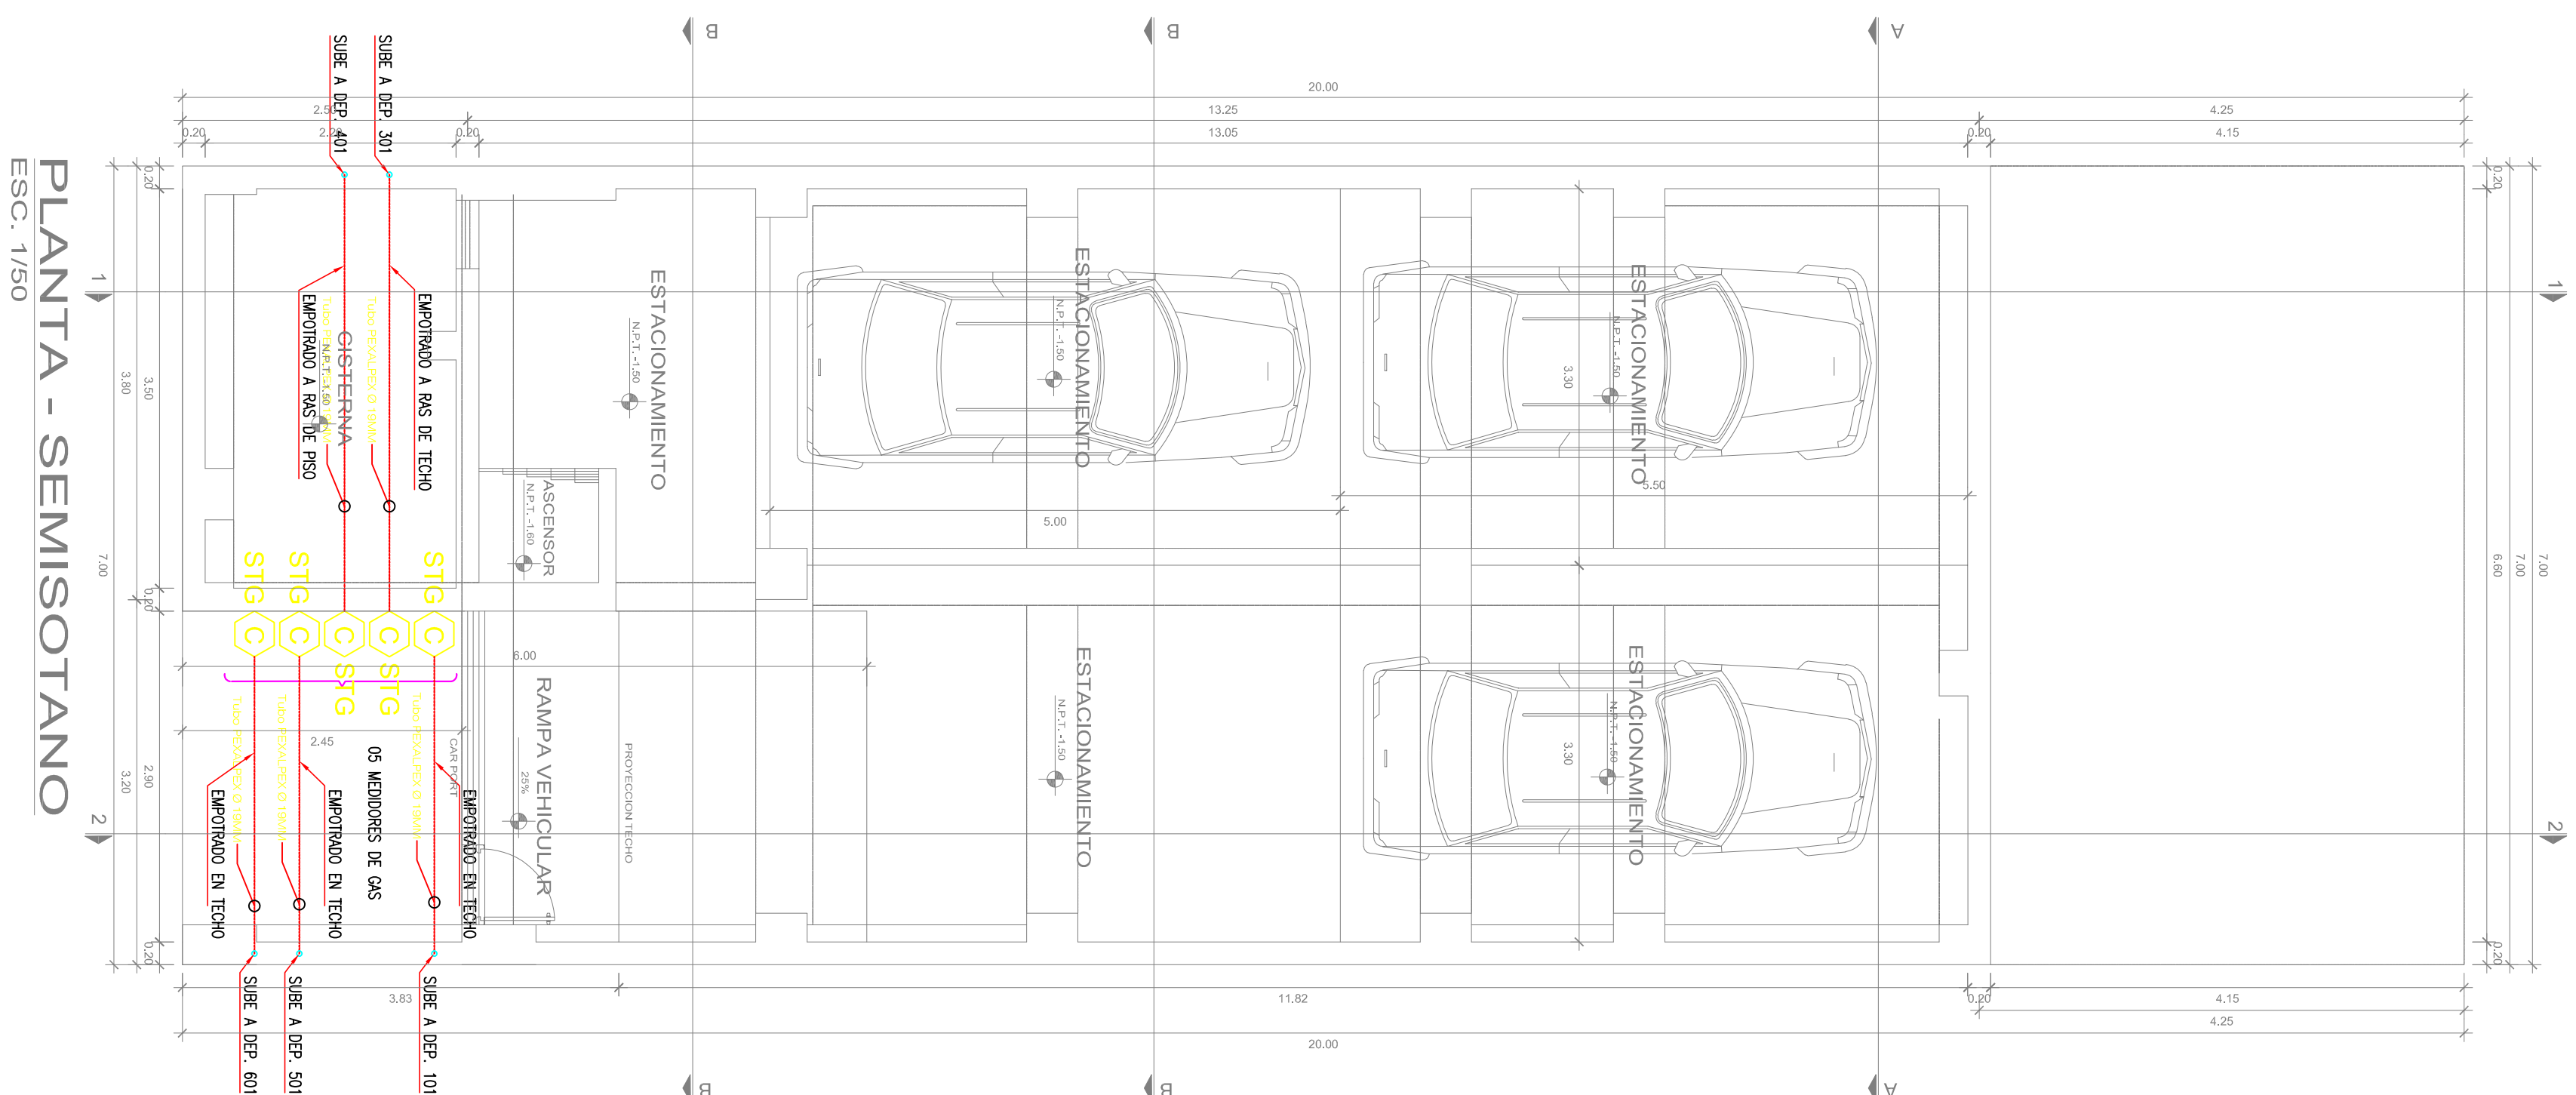

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- [illegible]

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

c) Según Norma CIE 150-40(7), la corriente Nominal del interruptor diferencial debe ser igual o mayor que la corriente nominal del interruptor automático.

[illegible][illegible]

SISTEMI	
	CONFEZIONE DI DATI
	CALCOLAZIONE
	ENTRATA E USCITA DATI
	CALENDARIO DI ATTIVITÀ
	INSTRUMENTAZIONE DI SOSTEGNO
	REDAZIONE
	TELE
	COMO
	VALORI DI SOSTEGNO
	DATA TRIMESTRI DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI
	REDAZIONE DI DATI

[illegible]

PROPRIETARIO:	HERLINDA VICUÑA REIZ			
PROYECTO:	VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE PISOS			
PROFESIONAL:	ING. WICTOR MANUEL GABINO ELERA		C.R.P.	33863
UBICACION:	MZ. B LOTE 10 GLORIA GRANDE - ATE VIVANTE			
ESPECIFICACION:	PLANEO	TALLERON INTERNO EXTERNO CAS		
INST. ELECTRICAS	DEBILIS	FECHA	REVISION	
1/20	D.S.A.D	01/11/18	A	
LUMINARIAS:		III-E-5		
		06 DE 07		