



**ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA**

LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA. LAS VALVULAS DE COMPUESTA SERAN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125PSI/8.62 MPa. LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA LOGRAR UNA PRESION DE 23 PSI/1.6 MPa DURANTE 15 MINUTOS. LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARAN DE AGUA, DESPUES DE TRABAJAR LAS SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (2hrs.) SIN PERMITIR ESCOSES. SE VERIFICARA EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO. LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC-SWP Y SERAN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL. LAS TUBERIAS DE AGUA SERAN DE CLASE 10 ROSCADO Y SELLADO CON PEGAMENTO ESPECIAL. LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE PVC-SBL Y SERAN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL. LOS PEGAMENTOS DE DESAGUE DE 90° DE LA AMPLIACION SE PROYECTAN DEL PRIMER COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE.

EL AJUSTADO DE LA PARED

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO	
NUMERO DE UNIDADES	1
CAUDA	1.83 l/s
CAUDA	2600 m <sup>3</sup> /h
POTENCIA APROXIMADA	1 1/4 HP
SUCION	1" x 1/2"
IMPULSION	1" x 1/2"

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	MEDIDOR DE AGUA
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
	CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION
	COCOO DE 90° SUBE
	COCOO DE 90° BAJA
	TEE
	TEE RECTA CON SALIDA
	UNION UNIVERSAL
	VALVULA CHECK
	VALVULA CONTROL
	TERNA ELECTRICA
	LLAVE DE PISO VERTICAL

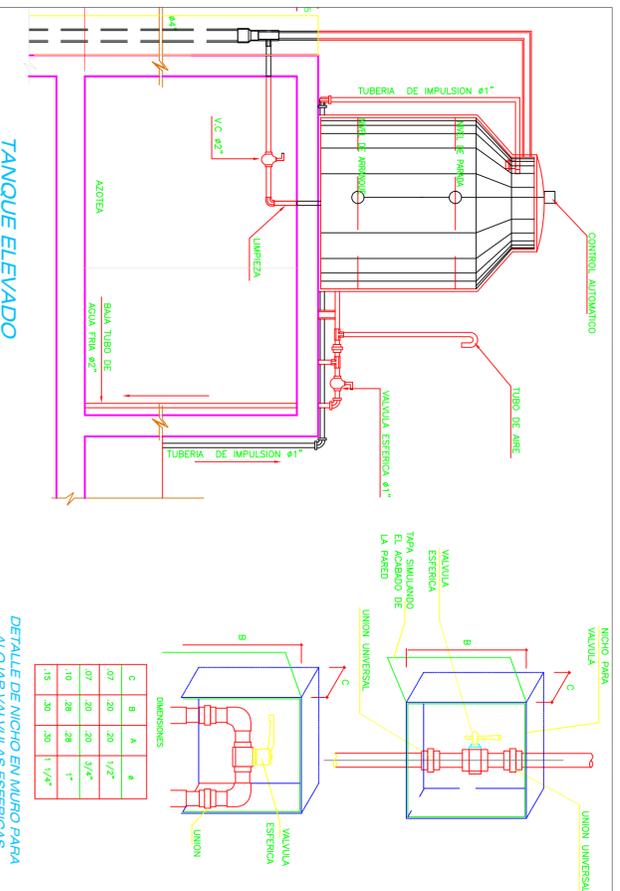

PROYECTO	VIVIENDA MULTIFAMILIAR 5 PISOS
PROYECTANTE	JOSE MIGUEL HERNANDEZ LEDESMA
PROFESIONAL	ING. JOSE LUIS DELGADO PEREZ
UBICACION	URBANIZACION POSADA DE CARABAYILLO EN LOTE 26-29 - CARABAYILLO - LIMA
ESPECIALIDAD	SANITARIAS
ESCALA	1/30
FECHA	02/10/22
PLANO	REDES DE AGUA
REGION	A
UNIDAD	IS-3
FECHA	03 DE 04